




A Feuerwehrscharter mit Trennung der Leitungen

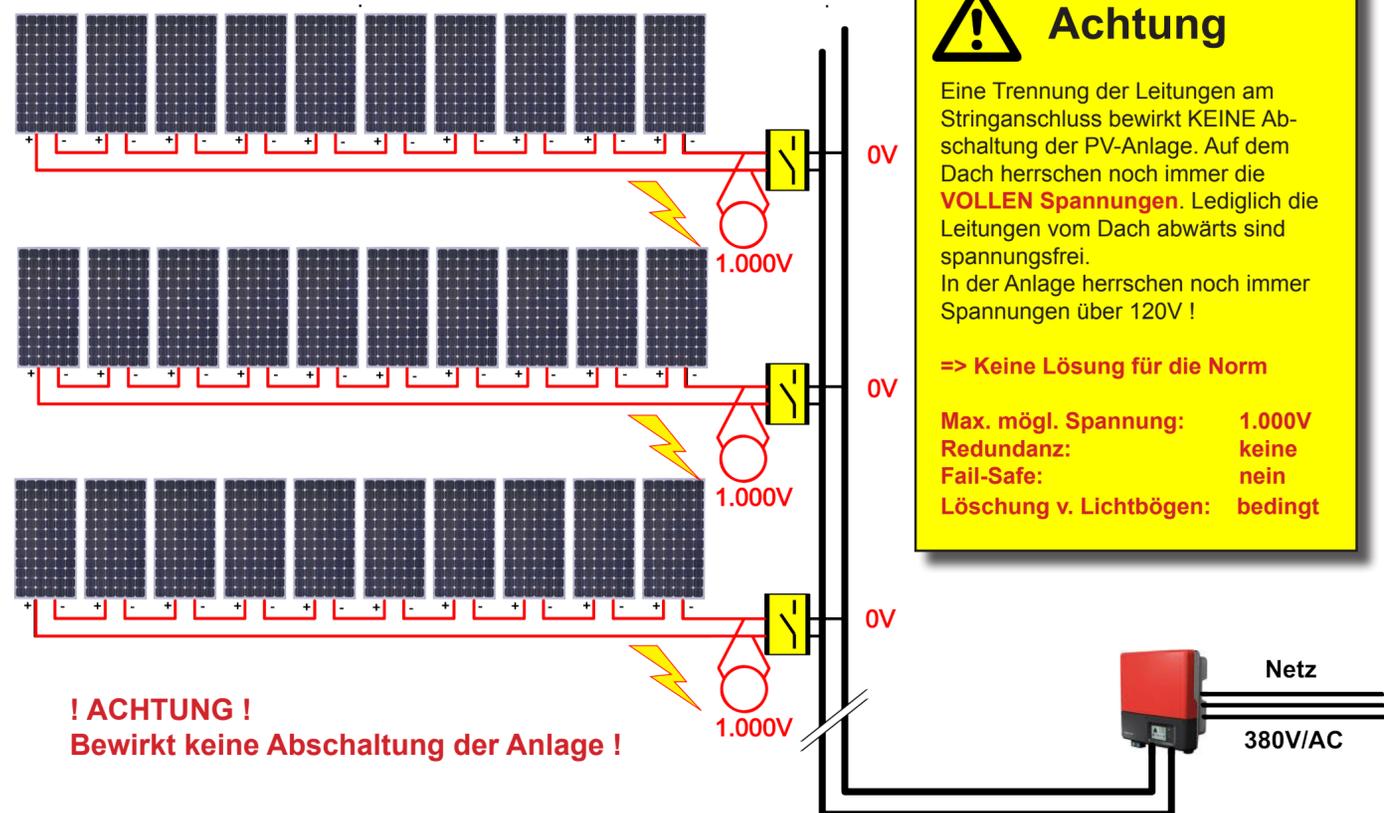

C Brandfallabschaltung mit Abschaltung auf Modulebene bzw. Einzelkurzschluss der Module SolteQ-BFA-Sicherheitsabschaltung

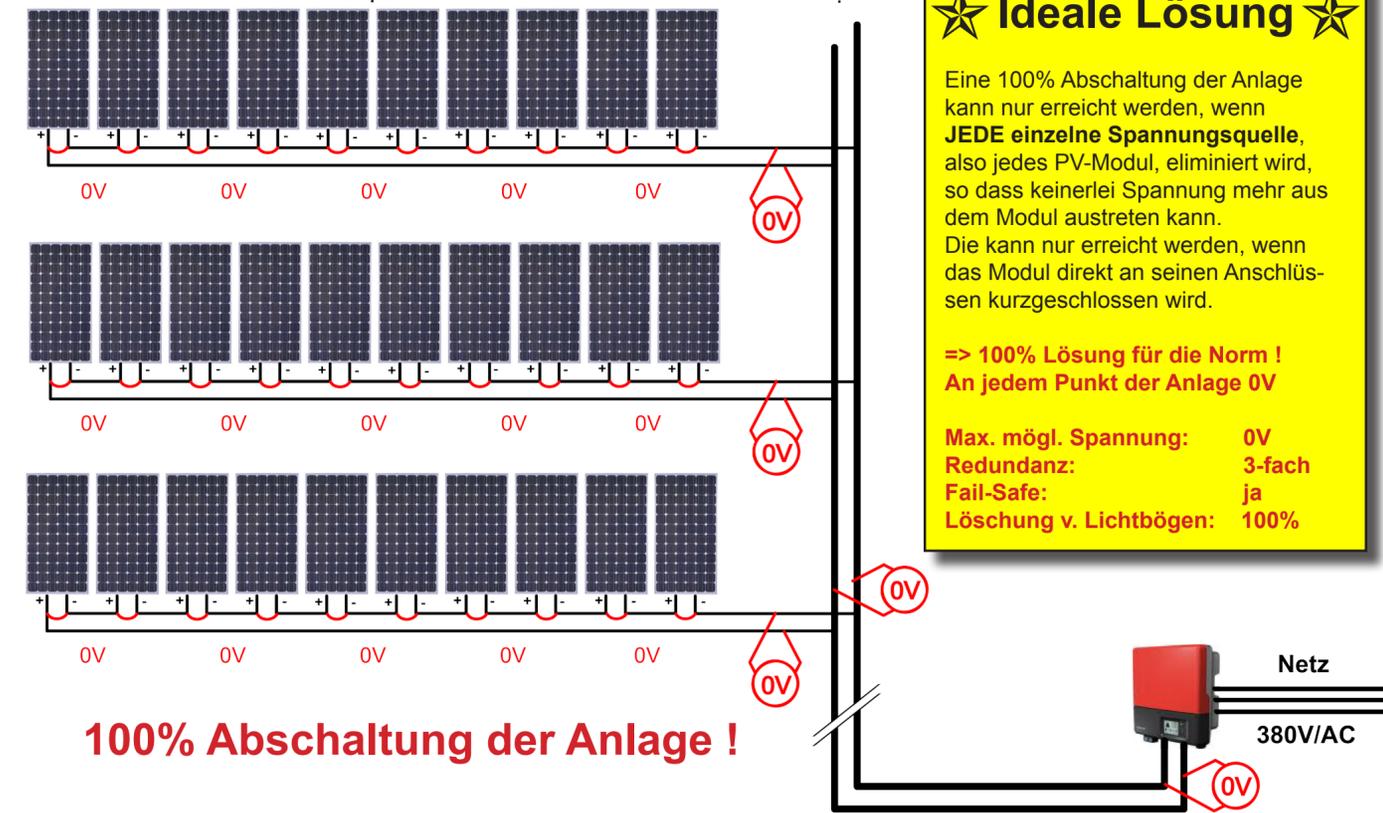

B Feuerwehrscharter bzw. Stringbox mit Kurzschluss der Leitungen

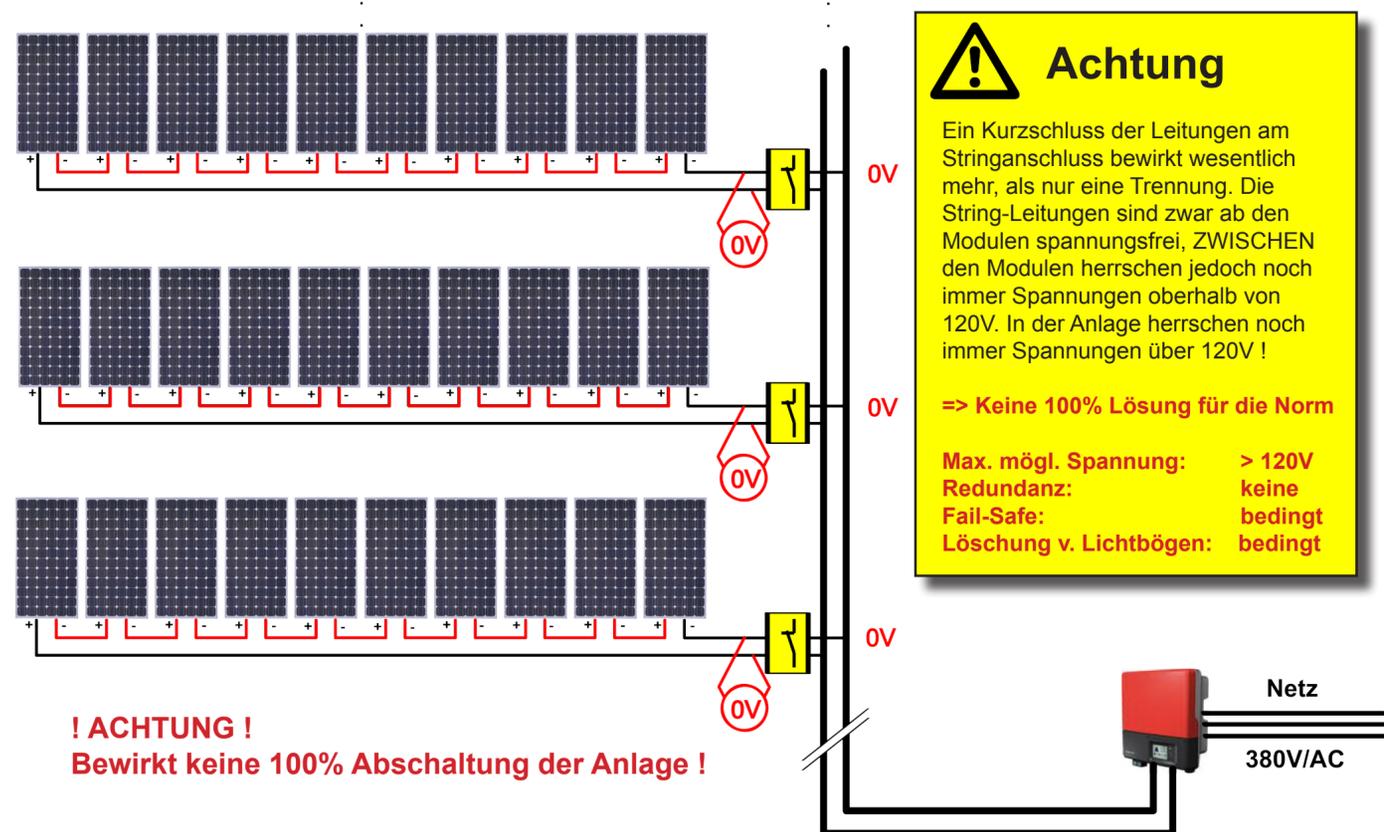

D Brandfallabschaltung mit Abschaltung auf Modulebene bzw. Kurzschluss der Module im Doppel (Duale Verschaltung) SolteQ-BFA-Sicherheitsabschaltung DUAL

